

# Application Sheet

Projektname: Evergreen/LEKAS

Anwendung: Sekundäres System für Feurelöschpumpen

Motor: CAT C18

## Lösung:

Das Startsystem wurde für eine Feuerlöschpumpe entwickelt unter Einhaltung der NFPA 20 Standards.




Wenn die Speicher voll geladen sind verfügt das System über eine Kapazität von 6 Startversuchen, von jeweils 15 Sekunden Dauer.

Das Aufladen der Speicher erfolgt über eine elektromotor getriebene Pumpe 3x400V/50Hz.


Alle elektronischen Bauteile sind ATEX-zertifiziert für Zone 2.

Die Speicher wurden mit ABS-Zulassung geliefert.

Alle Komponenten sind auf einem Rahmen montiert. Alle Rohre und Verbindungen sind aus rostfreiem Stahl. Das System ist speziell lackiert.

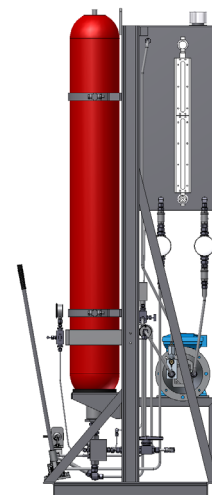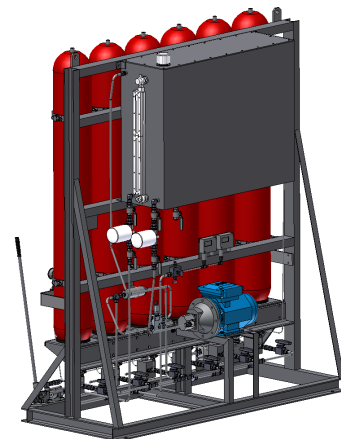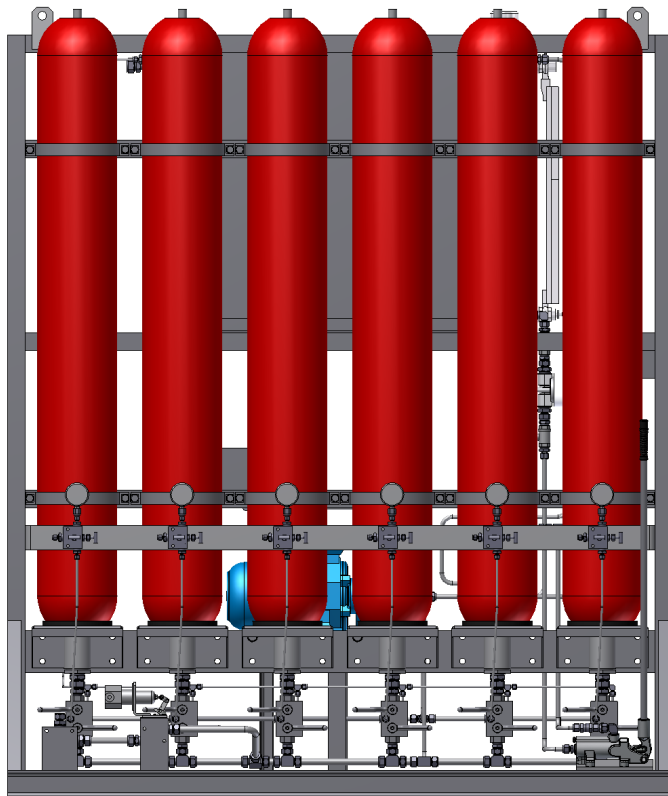

Auch für Ihre Applikation finden wir eine Lösung!

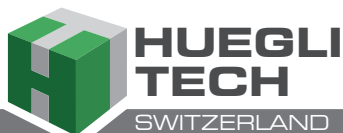

HUEGLI TECH AG (LTD)  
Murgenthalstrasse 30  
4900 Langenthal Switzerland  
Phone: +41 62 916 50 30  
Fax: +41 62 916 50 35

e-mail: [sales@huegli-tech.com](mailto:sales@huegli-tech.com)  
[www.huegli-tech.com](http://www.huegli-tech.com)